

Instalacion

Requerimientos de Instalacion

- El producto tiene que tomar la siguiente inspección antes de la instalación, no se permite su uso si no cumple con los siguientes requisitos.
- Si hay número de serie del certificado a prueba de explosión.
- Si el letrero a prueba de explosión se ajusta a la aplicación de ambiente explosivo mezcla de gases.
- Todos los componentes a prueba de explosión no tienen grietas y la influencia del defecto de rendimiento a prueba de explosión.


Hay una placa de identificación y un letrero de advertencia "Está prohibido abrir la tapa con la alimentación encendida" en la ubicación obvia en la superficie del producto.

Cable

Utilize un Tubo Flexible Antiexplosion.

PASO 1

Cubra el componente flexible a prueba de explosión del tubo en el cable por adelantado; Saque la tuerca de compresión y reserve el empaque y la junta de goma por defecto (los usuarios también pueden usar las piezas de repuesto en el paquete).

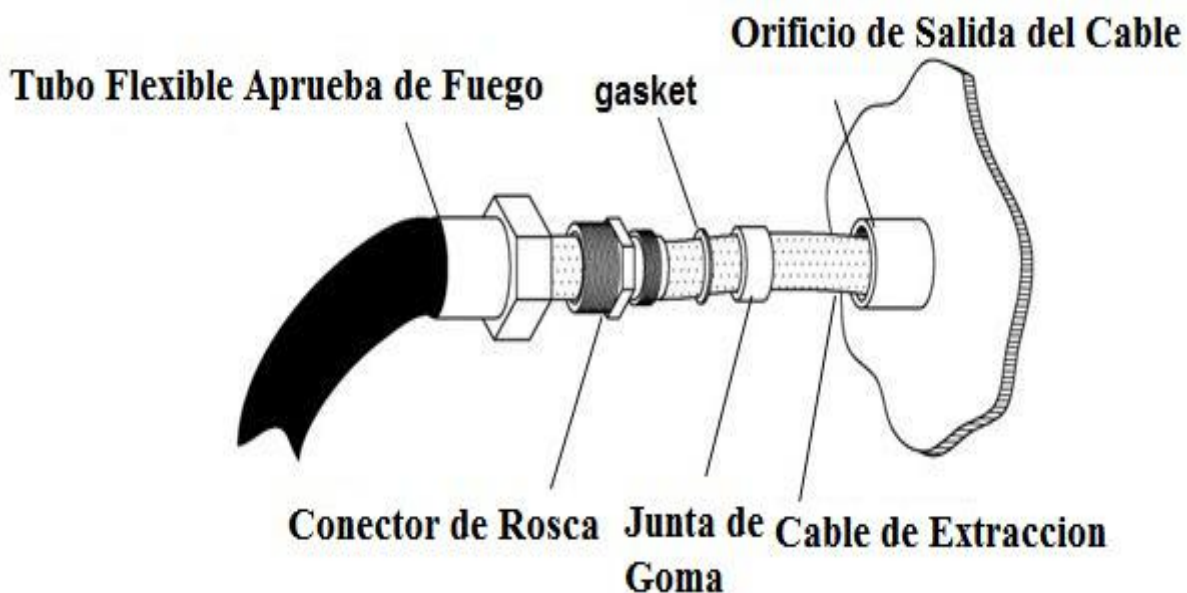

PASO 2.

Después de atornillar firmemente el conector roscado, apriete el tubo flexible a prueba de explosión.

Tubo Flexible

Aprueba de Fuego

Orificio de Salida del Cable

